

Arrecadação Sitafe/DA - Melhoramento #455

Melhoramento # 150 (Aguardando SubTarefa): O.S. #00083761 - Parcelamento Recuperação Judicial

Melhoramento # 353 (Aguardando SubTarefa): O.S. #00091314 - Parcelamento em até 180 parcelas

Solicitar atualização dos objetos na produção

16/01/2026 10:48 - Marcel Nascimento

Situação:	Fechada	Início:	16/01/2026
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/01/2026
Atribuído para:	Alisson Cleiton dos Santos	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	1:00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0:00 hora
Descrição			
Favor atualizar seguintes objetos na produção:			
D30015PE VERSÃO-DATA ... 004 - 16/01/2026			
B30015RN VERSÃO-DATA ... 004 - 16/01/2026			

Histórico

#1 - 16/01/2026 11:12 - Alisson Cleiton dos Santos


Solicitado a equipe responsável

<https://atendimento.sefin.ro.gov.br/scp/tickets.php?id=91541>

#2 - 27/01/2026 12:23 - Marcel Nascimento

- Arquivo clipboard-202601271222-mvzgj.png adicionado
- Arquivo clipboard-202601271223-ycitl.png adicionado

O diálogo e o programa foram atualizados na produção conforme imagens abaixo:

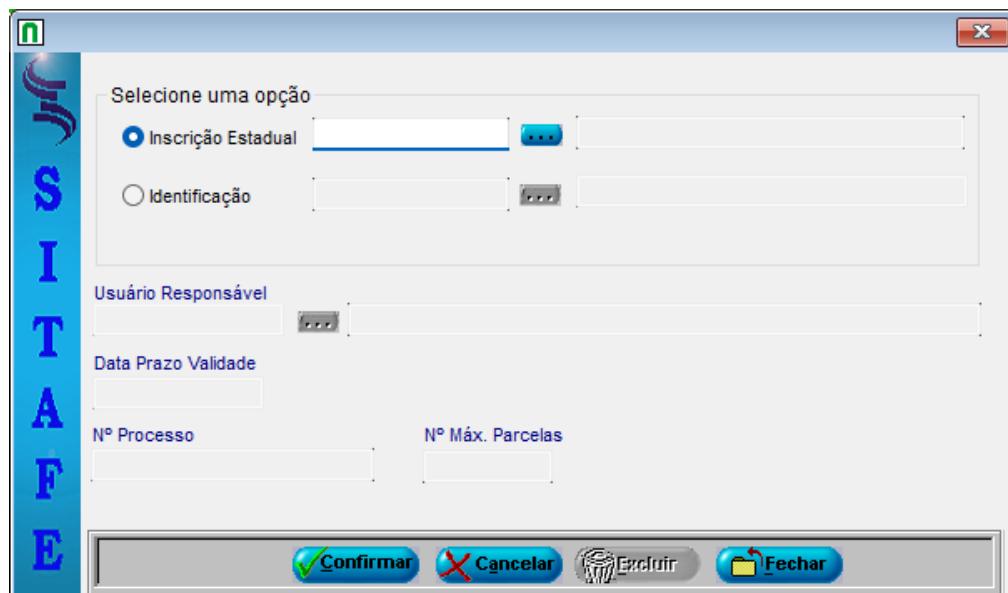

```
1 *****  
2 * SISTEMA ..... SITAFE  
3 * PROGRAMA ..... B30015RN  
4 * ANALISTA ..... ANA MARIA  
5 * PROGRAMADOR ..... WARLEN DOUGLA SANTOS  
6 * DATA ..... 01/06/2000  
7 * NUMERO DA OS .....  
8 * OBJETIVO ..... CADASTRAR TABELA DE AUTORIZACAO ESPECIAL  
9 * MANUTENO ....  
10 * RAMIRES V003 10/09/2003 - Alteracoes para tratar autorizacao especial*  
11 * parcelamento de IPVA  
12 * MARCEL V004 16/01/2026 - OS 83761 MANUTENCAO NO PROGRAMA  
13 *  
14 * VERSO-DATA ... 004 - 16/01/2026  
15 *****  
16 DEFNE DATA
```

#3 - 02/02/2026 10:34 - Alisson Cleiton dos Santos

- Data prevista ajustado para 16/01/2026
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Tempo estimado ajustado para 1:00 h

16/01/2026 11:36 Emerson Abreu
Alisson Cleiton dos Santos

O objeto B30015RN foi atualizado no ADS PRODUÇÃO.

A tela D30015PE foi atualizada no NATURAL PRODUÇÃO.

O usuário pode realizar os testes na tela seguindo as orientações abaixo:

Feche totalmente o SITAFE;
Execute o script "limpa_buffer.cmd" que está no diretório: \\172.22.0.200\fuser
Teste a TELA que foi atualizada.

Fico no aguardo por seu retorno para concluir esse atendimento.

Nota.: A atualização já está disponível no site da SEFIN para atualização manual das demais instituições que fazem uso do SITAFE.

Arquivos

clipboard-202601271222-mvzgj.png	36,6 KB	27/01/2026	Marcel Nascimento
clipboard-202601271223-ycitl.png	57,1 KB	27/01/2026	Marcel Nascimento